

19R2-strömförsörjning huvudenhet redundans

19R2-strömförsörjning redundans




19R2-strömförsörjning huvudenhet redundans

Nättaggregat 24 V, 13 A eller 48 V, 7 A.



Summalarm
Grönt=Ok
Röd=Utlöst
lastsäkring /
någon spänning in
saknas.

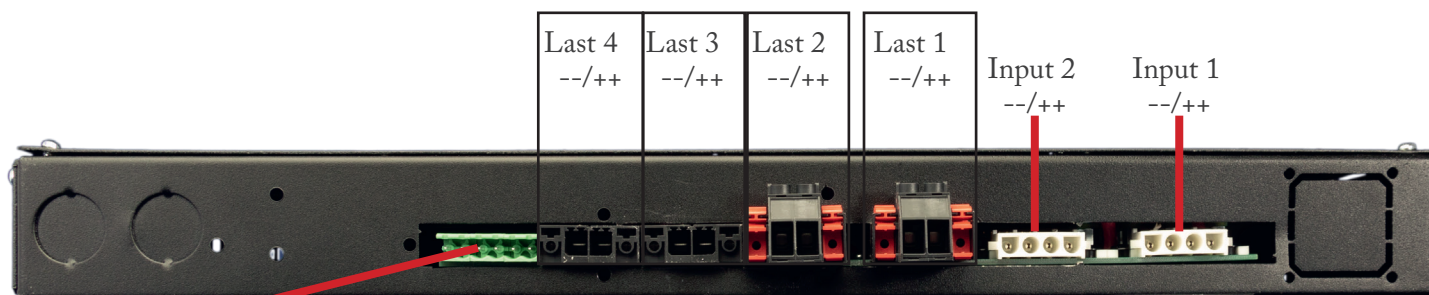

Dubblerat summalarm, NO/COM/NC+NO/COM/NC.

Summalarm: larm vid bortfall av spänning från nättaggregat ett, två och tre (beroende på vilka som är inkopplade), utlöst lastsäkring 1, 2, 3, och 4, (beroende på vilka som är anslutna).

19R2-strömförsörjning redundans

Nättaggregat 24 V, 13 A eller 48 V, 7 A.



Dubblerat summalarm, NO/COM/NC+NO/COM/NC.
Summalarm: larm vid bortfall av spänning från nättaggregat efter lastsäkring.

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
433 30 Partille



031-340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se